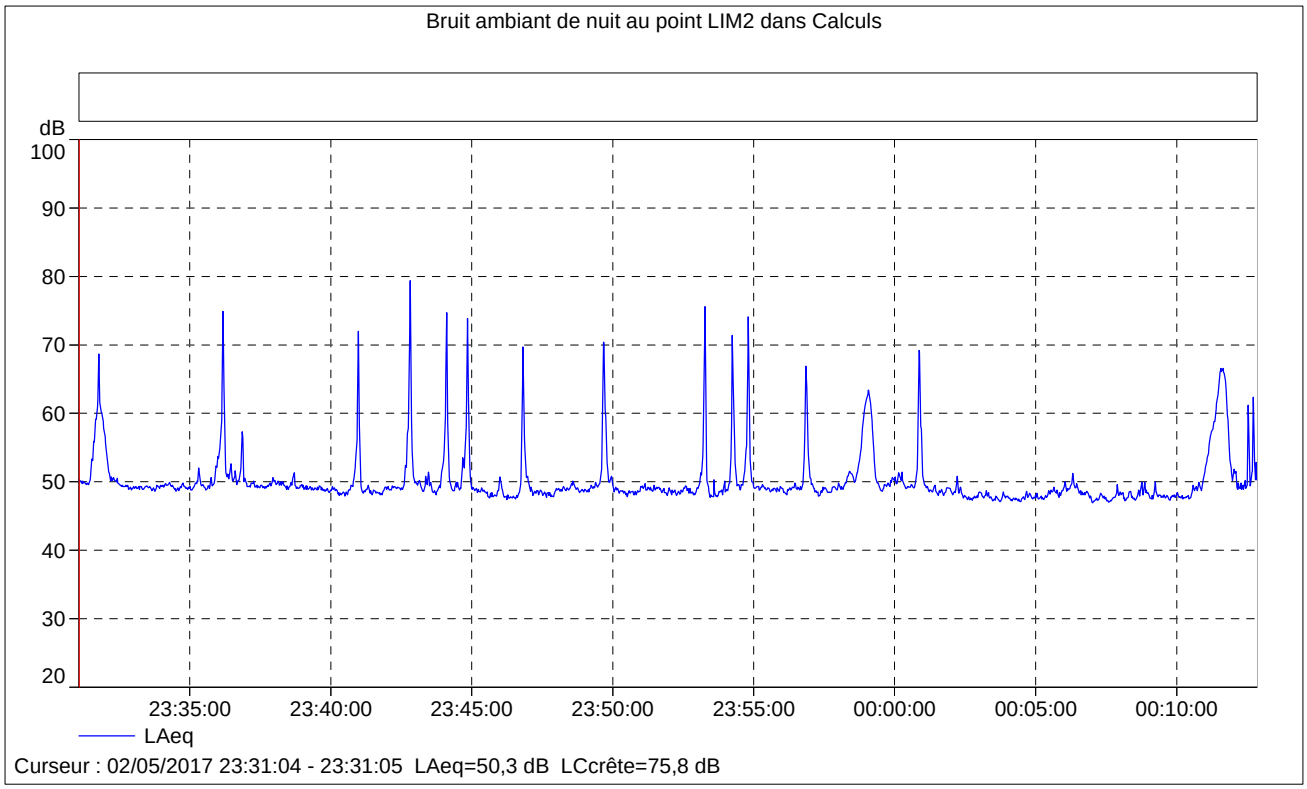


## Bruit ambiant de nuit au point LIM2 dans Calculs

| Nom | Début | Fin | Durée | LAeq [dB] | LA10 [dB] | LA50 [dB] | LA90 [dB] | LCcrête [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 02/05/2017 23:31:04 | 03/05/2017 00:12:50 | 0:41:46 | 55,7 | 53,2 | 49,1 | 47,7 | 93,9 |
| non marqué | 02/05/2017 23:31:04 | 03/05/2017 00:12:50 | 0:41:46 | 55,7 | 53,2 | 49,1 | 47,7 | 93,9 |
| | | | | | | | | |