

VIAUD  
310 rue du Puits Japie  
79410 ECHIRE  
tél 05 49 33 04 20

## RAPPORT DE VISITE

CC REGION COUHE

8 rue Hemmoor


86700 COUHE

Implantation n° **23553**  
Technicien **Eric HEINESCH**  
Vérifié le **05/02/2019**

Registre signé **OUI**  
Interlocuteur **NEANT**

**DECHETERIE DU PLANTY—COUHE**

**DEUX EXTINCTEURS A POUDRE 9 KG (voir page 2 du rapport)**

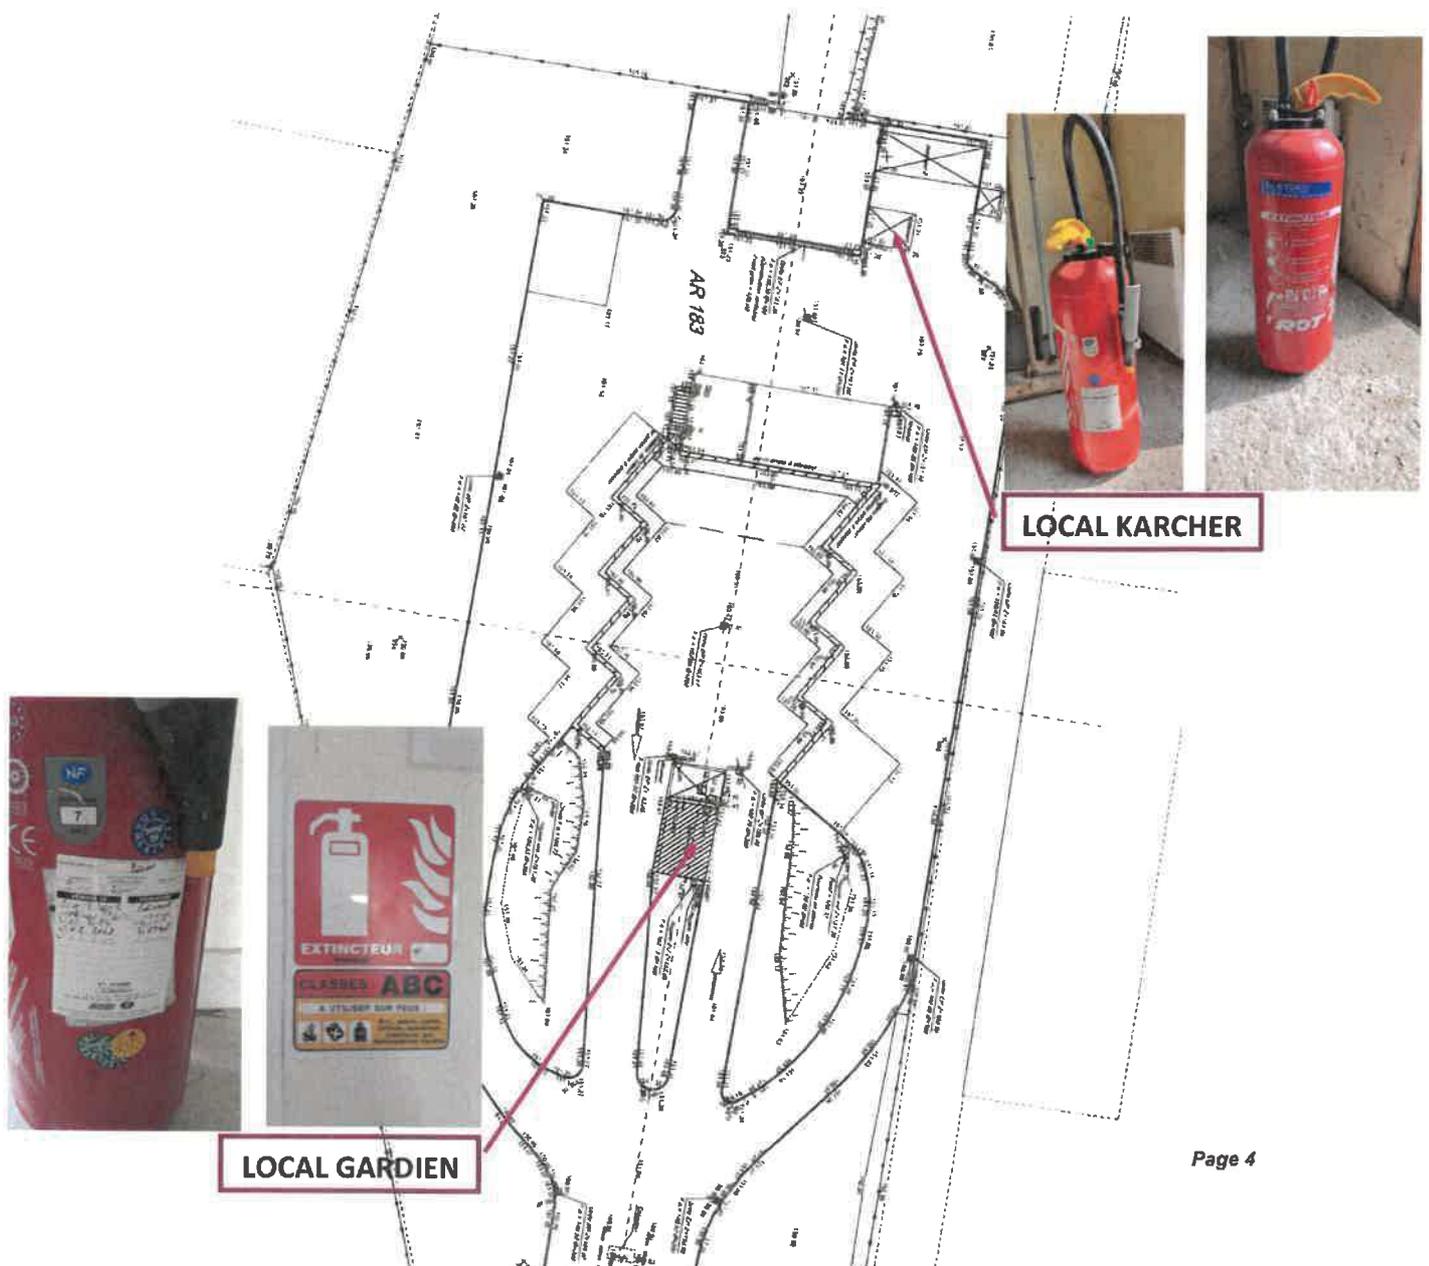

VIAUD  
310 rue du Puits Japie  
79410 ECHIRE  
tél 05 49 33 04 20

## RAPPORT DE VISITE

CC REGION COUHE

8 rue Hemmoor

86700 COUHE

### Matériel présent sur le site

N°	Code	Désignation	Emplacement	Année	
1	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Maison de la communauté	2008	BE
2	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Maison de la communauté Entrée	2008	BE
3	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Maison de la communauté Couloir	2008	BE
4	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Maison de la communauté Couloir	2008	BE
5	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Maison de la communauté Local TH	2018	BE
6	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Maison de la communauté Salle multiméd.	2018	BE
7	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Maison de la communauté Photocopieur	2018	BE
8	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Maison de la communauté Archives	2008	BE
9	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Maison de la communauté Sous sol	2008	BE
10	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	arisans	2008	C3
11	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	ADMR	2011	BE
12	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Centre social Entrée 1	2007	BE
13	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Centre social Entrée 2	2009	C3
14	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg Remplacé ce jour par MINES2K	Centre social TGBT	2009	PM
15	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Entrée	2007	BE
16	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Salle	2007	BE
17	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gymnase TGBT	2014	BE
18	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Salle	2007	BE
19	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Salle	2006	BE
20	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Gymnase Salle	2006	RF
21	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gymnase Local TH	2014	BE
22	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Gymnase Chaufferie	2006	BE
23	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Gymnase Dojo	2004	RF
24	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Dojo	2004	C2
25	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gymnase Dojo	2018	BE
26	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gymnase Dojo	2014	BE
27	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Bulle TGBT	2018	BE
28	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Pétanque	2008	BE
29	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Pétanque	2015	BE
30	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Piscine Couloir	2007	BE
31	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Piscine Couloir	2009	RF
32	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Piscine Local TH	2016	BE
33	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Piscine Chaufferie	2007	BE
34	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Piscine Chaufferie	2008	BE
35	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Tennis Entrée	2012	BE
36	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Tennis Salle	2008	BE
37	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Tennis TGBT	2012	BE
38	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Tennis Salle	2012	BE
39	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Club foot	2010	BE
40	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Club foot	2010	BE
41	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Pôle enfance RDC	2011	BE
42	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Pôle enfance RDC	2011	BE
43	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Pôle enfance RDC	2011	BE
44	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Pôle enfance 1er étage	2011	BE
45	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Pôle enfance 1er étage	2011	BE
46	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Pôle enfance Local TH 1	2011	BE
47	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Pôle enfance Local TH 2	2011	BE
48	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gîte Ceaux	2018	BE
49	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Gîte Ceaux RDC	2009	RF
50	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Gîte Ceaux 1er	2009	RF

## RAPPORT DE VISITE

### Matériel présent sur le site

N°	Code	Désignation	Emplacement	Année	
51	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Gîte Ceaux Chaufferie	2010	BE
52	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gîte Vaux Cuisine	2018	BE
53	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Gîte Vaux TGBT	2017	BE
54	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Gîte Vaux RDC	2008	RF
55	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gîte Vaux RDC	2008	BE
56	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gîte Vaux 1er étage	2008	BE
57	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Gîte Vaux 1er étage	2008	BE
58	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Ile Pairay Bureau	2013	BE
59	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par 446EP	Ile Pairay Centre aéré	1999	RF
60	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Ile Pairay Centre aéré	2014	BE
<del>61</del>	<del>429PP</del>	<del>Extincteur poudre ABC 9 Kg</del>	<del>Déchetterie Couhe</del>	<del>2011</del>	<del>BE</del>
<del>62</del>	<del>429PP</del>	<del>Extincteur poudre ABC 9 Kg</del>	<del>Déchetterie Couhe</del>	<del>2015</del>	<del>BE</del>
63	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Déchetterie Chaunay	2011	BE
66	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Aérodrome Chaufferie	2010	BE
67	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Aérodrome Bar	2012	BE
68	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Aérodrome Bar	2012	BE
69	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Aérodrome Salle St Exupéry	2012	BE
70	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Aérodrome Hangar	2005	BE
71	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Aérodrome Hangar	2005	BE
72	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg Remplacé ce jour par 426PP	Aérodrome Hangar	1999	RF
73	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Aérodrome Hangar	2009	BE
74	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Aérodrome Pompes	2010	BE
75	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Ateliers	2013	BE
76	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Ateliers	2011	BE
77	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Garage VHS	2011	BE
78	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Garage	2011	BE
79	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Garage	2011	BE
80	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Garage	2011	BE
81	FLY2	Extincteur poudre ABC 2 Kg Remplacé ce jour par FLY2	Véhicule 3514	2007	RF
82	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Véhicule 5038	2017	BE
83	FLY2	Extincteur poudre ABC 2 Kg	Véhicule TRAFIC	2018	BE
84	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg Remplacé ce jour par 446EP	Vestiaire	2002	RF
86	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Appartement Godeau	2010	BE
87	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Appartement Godeau	2010	BE
88	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par CH6EPAFFF	Abbaye RDC	2006	C1
89	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	Abbaye TGBT	2012	BE
90	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par CH6EPAFFF	Abbaye 1er étage	2006	C1
91	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Abbaye Chaufferie	2006	BE
104	486EPA	Extincteur eau pulvérisée 6 L classe ABF	abbaye cuisine	2015	BE
92	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	Abbaye Chaufferie	2006	BE
94	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Chaufferie G4 ???	2014	C2
95	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Chaufferie G4 ???	2014	C2
96	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Chaufferie G4 ???	2014	MA
97	429PP	Extincteur poudre ABC 9 Kg	Chaufferie G4 ???	2014	C2
98	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Salle de musique	2014	C2
99	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Salle de musique	2014	C2
100	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	Salle de musique	2014	C2
101	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	vestiaire TGBT	2016	BE
102	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	cuisine LEPA	2016	NV

VIAUD  
310 rue du Puits Japie  
79410 ECHIRE  
tél 05 49 33 04 20

## RAPPORT DE VISITE

CC REGION COUHE

8 rue Hemmoor

86700 COUHE

### Matériel présent sur le site

N°	Code	Désignation	Emplacement	Année	
103	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	cuisine LEPA	2016	NV
105	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	evenmentiel	2011	BE
106	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	evenmentiel	2016	BE
107	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	ADMR	2018	BE
108	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	ADMR TGBT	2018	BE
109	426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	chaufferie aérodrôme fioul	2018	BE
110	12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg Remplacé ce jour par	ADMR tisanerie	2019	AJ
111	446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L Remplacé ce jour par	bureau poste	2019	AJ

### Pièces détachées et main d'œuvre

Code	Désignation	Qté	
VERIFEXT	Vérification extincteur	93,00	MO
446EP	Extincteur eau pulvérisée AFFF 6 L	9,00	PI
DENATEXTINCTEUR	Dénaturation et recyclage extincteur	9,00	PI
SCELLE	Scellé millésimé	92,00	PI
JOINTROT	Joint ROT	91,00	PI
PLAQEXTGM	Plaque extincteur type de feu GM (n° 109)	1,00	PI
CROCMURG400	Crochet mural(n° 109)	2,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 69)	2,00	PI
CROCMURG400	Crochet mural(n° 69)	1,00	PI
CROCMURNC2	Crochet mural CO <sup>2</sup> 2K (n° 69)	1,00	PI
PLAQCHAUF	Plaque chaufferie(n° 69)	1,00	PI
426PP	Extincteur poudre ABC 6 Kg	1,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 84)	2,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 59)	2,00	PI
CH6EPAFFF	Charge Eau Pulvérisée 6L AFFF	8,00	PI
DENATAFFF	Dénaturation émulseur, AFFF	8,00	PI
RECHMO	Rechargement main d'oeuvre	11,00	PI
DOSECOMP.UNILAM	Dose complémentaire UNILAM (ABF)(n° 104)	1,00	PI
FLY2	Extincteur poudre ABC 2 Kg	1,00	PI
ECOPARTICIP	Eco Participation pour extincteur poudre 1 et 2Kg	1,00	PI
ETIQRTMDR	Etiquette RTMDR	1,00	PI
TROMBLONNC2	Tromblon CO <sup>2</sup> 2 Kg(n° 101)	1,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 101)	2,00	PI
CH9PP	Charge Poudre 9K	3,00	PI
DENATP9	Dénaturation poudre 9K	3,00	PI
VA	Visite approfondie	8,00	PI
RA	Remise en atelier	2,00	PI
MINES2K	Passage mines extincteur au CO <sup>2</sup> 2K	1,00	PI
TROMBLONNC2	Tromblon CO <sup>2</sup> 2 Kg	1,00	PI
SPARKLET40/60G	Sparklet 40 g(n° 35)	1,00	PI
12AL	Extincteur neige carbonique 2 Kg	1,00	PI
TROMBLONNC2	Tromblon CO <sup>2</sup> 2 Kg(n° 110)	1,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 111)	2,00	PI
DENATEXTINCTEUR	Dénaturation et recyclage extincteur(n° 111)	2,00	PI
TUBEREPP6	Tube répartiteur de pression 6K(n° 2)	2,00	PI
TUBEPLONGPP6	Tube plongeur 6K(n° 2)	2,00	PI
PLAQEXTPM	Plaque extincteur type de feu PM (n° 2)	2,00	PI
SUPLANCEAMOV	Support de lance amovible(n° 2)	3,00	PI
PERCUTG400	Percuteur(n° 2)	2,00	PI
ENSOPG400	Ensemble opercule(n° 2)	5,00	PI
PREST1	Prestation de service	1,00	FR
GESTIONDOSSIER	Gestion de dossier	1,00	FR

**RE: Demande de justificatif**

**De :** Jean Christophe LABROUSSE  
<JeanChristophe.LABROUSSE@sdis86.net>

jeu., 12 déc. 2019 11:36

📎 1 pièce jointe

**Objet :** RE: Demande de justificatif

**À :** dst@civraisienpoitou.fr

Bonjour,  
Veuillez trouver ci-joint les renseignements demandés.  
Cordialement

**860820033**

**Type** Poteau incendie Public  
**Adresse** ZI LES TRANCHIS CENTRE DE SECOURS  
**Capacite** 63m3/h  
**Etat** Disponible

**860820001**

**Anomalie Type** Poteau incendie Public  
**Adresse** ZI LES TRANCHIS FACE CENTRE DE SECOURS  
**Capacite** 58m3/h  
**Etat** Disponible

**De :** Catherine AUDRAIN

**Envoyé :** jeudi 12 décembre 2019 09:09

**À :** Jean Christophe LABROUSSE

**Objet :** TR: Demande de justificatif



Catherine AUDRAIN  
Secrétariat du Groupement Prévention  
Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne  
11, avenue Galilée - CS 60120  
86961 FUTUROSCOPE CEDEX  
Tél : 05 49 49 18 66 - Fax 05 49 49 18 11

**De :** Christophe DESBANCS [mailto:dst@civraisienpoitou.fr]

**Envoyé :** mercredi 11 décembre 2019 16:34

**À :** Prevention Mail

**Objet :** Demande de justificatif

**Re: Dossier Enregistrement déchetterie de Couhé**

**De :** Dave VILLEGER <d-villeger@eauxdevienne.fr> mer., 08 janv. 2020 23:00  
**Objet :** Re: Dossier Enregistrement déchetterie de Couhé 2 pièces jointes  
**À :** Christophe DESBANCS <dst@civraisienpoitou.fr>

Bonjour Christophe,

Merci et je te souhaite aussi et belle et heureuse année 2020 ainsi qu'une bonne santé!

Je te joint le contrôle des débits/pressions de la commune de COUHE. Tu retrouveras les tests débits/pressions des PI n°1 et 33 en date du 07 mars 2018.

Ses deux hydrants sont installés sur un réseau surpressé. Cela signifie que les pompes de notre station fourniront leurs débits maxi en maintenant la même pression pendant un tirage sur PI (dans la limite de sa capacité). Nous avons la possibilité de renforcer ce secteur si besoin en manipulant des vannes de sectorisation.

Les PI n°1 et n°33 sont de marque BAYARD et de type Émeraude DN 100 avec 1 prise DN 100 et 2 prises DN 65. (donc normalisé pour raccorder un engin pompe)  
les dates de pose sont pour le PI n°1: 24/08/2010 et le PI n°33: 19/04/2006.

Je reste à ta disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement



**Dave VILLEGER**  
Responsable Réseaux  
Centre d'exploitation de CIVRAY  
1 rue du chemin vert- 86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 04 38 (poste : 6223) - 06 68 21 27 29

Le mer. 8 janv. 2020 à 16:12, Christophe DESBANCS <[dst@civraisienpoitou.fr](mailto:dst@civraisienpoitou.fr)> a écrit :  
Salut Dave et tous mes vœux pour cette nouvelle année

Nous avons déposé auprès des services de la Préfecture un dossier Enregistrement dans le cadre des travaux d'extension et de remise aux normes de la déchetterie de Couhé.

La DREAL nous demande des pièces complémentaires dont les capacités du poteau incendie, situé à l'entrée du site et l'avis du SDIS (demande document joint)

Tu as ci dessous la réponse du SDIS mais il me faudrait un justificatif je pense d'Eaux de Vienne concernant la capacité du poteaux et surtout que le debit puisse être fourni pendant 2 heure.

Peux tu m'envoyer ce document ou me dire quel service chez vous peut me renseigner

merci d'avance

Cordialement,

**Christophe DESBANCS**

*Directeur des Services Techniques*

**Communauté de Communes du Civraisien en Poitou**

Pôle de Gençay - 12 bis, route de Civray

86160 GENÇAY

Tél. : 05 49 36 05 45 / Port. : 06 84 40 78 81

---

**De:** "Jean Christophe LABROUSSE" <[JeanChristophe.LABROUSSE@sdis86.net](mailto:JeanChristophe.LABROUSSE@sdis86.net)>

**À:** "Christophe DESBANCS" <[dst@civraisienpoitou.fr](mailto:dst@civraisienpoitou.fr)>

**Envoyé:** Jeudi 12 Décembre 2019 11:36:47

**Objet:** RE: Demande de justificatif

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint les renseignements demandés.

Cordialement

### **860820033**

**Type** Poteau incendie Public

**Adresse** ZI LES TRANCHIS CENTRE DE SECOURS

**Capacite** 63m3/h

**Etat** Disponible

### **Anomalie 860820001**

**Type** Poteau incendie Public

**Adresse** ZI LES TRANCHIS FACE CENTRE DE SECOURS

**Capacite** 58m3/h

**Etat** Disponible

Mairie de Couhe

80, Grand rue

86700 COUHE

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats du **contrôle 2019** des **48** points d'eau d'incendie publics répertoriés sur votre commune, dans le cadre de la convention.

Ces contrôles ont été effectués par le syndicat Eaux De Vienne.

Vous trouverez en PJ le compte rendu de ces contrôles.

Les anomalies constatées peuvent faire l'objet d'un devis de réparation. Nous vous invitons à nous demander les devis souhaités.

Les hydrants signalés comme indisponibles doivent faire l'objet d'une attention toute particulière et doivent être traités en priorité.

Nous restons à votre disposition.

Et vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Responsable du Centre d'Exploitation

Copie au SDIS 86

**Commune de Valence-en-Poitou (Couhé)**

Type	Numéro	Adresse	Date ctrl Visuel	Anomalie contrôle	Dispo	Date ctrl Débit/Pres	Débit (m3/h)	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)	Commentaire
PI	791200035	MONTAIGU rue du Vallon (79)	01/04/2019	RAS	Oui	14/03/2018	63	3,90	1	
PI	791200036	MONTAIGU carrefour rue du MITAN/rue des SALINES	01/04/2019	Hors service	Non		0	0,00	0	Devis Renouvellement PI à demander (Estimation 1 700 € HT)
PI	860820001	Zone Industrielle - D.D.E	01/04/2019	RAS	Oui	07/03/2018	58	2,70	1	
PI	860820002	Zone Artisanale en face Ets Beau	01/04/2019	RAS	Oui	14/03/2018	62	2,80	1	
PI	860820003	Angle Rte de Chez Paris - Rte des Bernards - Rte de Brux	01/04/2019	RAS	Oui	24/07/2018	23	2,00	1	
PI	860820004	Avenue de Bordeaux - Face Garage Renault	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	61	2,90	1	
PI	860820005	Avenue de Bordeaux - Devant la Gendarmerie	01/04/2019	RAS	Oui	07/03/2018	59	3,30	1	
PI	860820006	Avenue de Bordeaux - Face Hotel Routiers Relais 375	01/04/2019	RAS	Oui	07/03/2018	66	3,50	1	
PI	860820007	Grand Rue - Devant le N° 18 a côté Clinique Vétérinaire	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	67	2,30	1	
PI	860820008	Grand Rue - Les Halles N°51	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	105	3,10	1	
PI	860820009	Avenue de PARIS Face N°101 (Place de la Marne)	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	105	2,30	1	
PI	860820010	Avenue de Paris N°17 ( devant Eise Sesaer)	01/04/2019	RAS	Oui	23/07/2018	41	1,70	1	
PI	860820011	Avenue de Paris - Avant le Pont R.N 10	01/04/2019	RAS	Oui	25/07/2018	28	2,00	1	
PI	860820012	Route de Valence (après le pont)	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	111	4,10	1	
PI	860820013	Rue Hemmoor à côté 3 Bis -Foyer Logement	01/04/2019	RAS	Oui	08/03/2018	31	2,20	1	
PI	860820014	Rue de la Morliane face au 12	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	38	2,60	1	
PI	860820015	Rue de la Morliane face au 24	01/04/2019	RAS	Oui	24/07/2018	34	1,80	1	

Type	Numéro	Adresse	Date ctrl Visuel	Anomalie contrôlée	Dispo	Date ctrl Débit/Pres	Débit (m3/h)	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)	Commentaire
PI	860820016	Angle Rue Swaffan - Rue de la Groie	01/04/2019	RAS	Oui	06/02/2018	51	2,00	1	
PI	860820017	Angle Rue de la Gare -Rte de Vaux C.D N° 13	22/07/2019	RAS	Oui	22/07/2019	101	2,20	1	
PI	860820018	Angle Rue de la Gare -Rue du Porteau Rouge	01/04/2019	RAS	Oui	06/02/2018	89	2,40	1	
PI	860820019	Rue du Theil entre le N° 4 et N° 6	01/04/2019	RAS	Oui	14/03/2018	37	1,90	1	
PI	860820020	Angle Rue de la Rouerie - Carrefour Rue des Mares	01/04/2019	RAS	Oui	08/03/2018	48	2,00	1	
PI	860820021	Rue de la Rouerie - Sortie Rte de Civray	01/04/2019	RAS	Oui	08/03/2018	31	3,50	1	
PI	860820022	Carrefour Rue du Stade - Direction Les Bernards	01/04/2019	RAS	Oui	14/03/2018	50	3,40	1	
PI	860820023	Angle Rue du Chemin Vert - Rue Maury	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	51	3,50	1	
PI	860820024	Angle Rue André Brouillet - Rue Maury	01/04/2019	RAS	Oui	25/07/2018	53	3,70	1	
PI	860820025	face N°14 Rue de la République - Place des Halles	01/04/2019	RAS	Oui	23/07/2018	65	2,50	1	
PI	860820026	Rue des Bons Enfants - Au Pied des marches	01/04/2019	RAS	Oui	07/02/2018	99	3,70	1	
PI	860820027	Rte de St Sauvant-angle lotissement rue Jules Ferry.	03/04/2019	RAS	Oui	25/07/2018	38	3,80	1	
PI	860820028	Cité Les trois chirois devant le n°20	03/04/2019	RAS	Oui	23/07/2018	35	3,20	1	
PI	860820029	Angle Rue de la Vallée - Rue de la Rouerie	03/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	64	2,10	1	
PI	860820030	Rte de Montaigu - La Dotterie	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	63	3,80	1	
PI	860820031	Communauté de Communes de la Région de Couhé-8 Rue Hemmoor	01/04/2019	RAS	Oui	25/07/2018	34	2,10	1	
PI	860820032	Rue Bigeon Croisil	03/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	88	2,70	1	
PI	860820033	Centre de Secours de Couhé SDIS	01/04/2019	RAS	Oui	07/03/2018	63	2,80	1	
PI	860820034	Rue de la Doline devant le N° 15	01/04/2019	RAS	Oui	08/03/2018	28	2,00	1	
PI	860820037	Carrefour Rue de Swaffan-Rte de Céaux C.D N° 2 A cOte Poste REGIE	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	44	2,00	1	
PI	860820038	Rue du Theil-Lot.Bosseboeuf A cOte SARRL Meubles Rustiques	01/04/2019	RAS	Oui	06/02/2018	31	3,60	1	

Type	Numéro	Adresse	Date ctrl Visuel	Anomalie contrôle	Dispo	Date ctrl Debit/Pres	Débit (m3/h)	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)	Commentaire
PI	860820039	Angle Rue René Cassin - Rue Jean Monnet	01/04/2019	RAS	Oui	24/07/2018	48	2,00	1	
PI	860820040	Rue Edouard Normand - face Ecoles devant le N° 3	01/04/2019	RAS	Oui	23/07/2018	35	3,00	1	
PI	860820041	Voie Communale - Chez Géron	01/04/2019	RAS	Oui	24/07/2018	30	2,00	1	
PI	860820042	Rue du Temple	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	68	4,90	1	
PI	860820043	Place du Marché N°8	01/04/2019	RAS	Oui	14/03/2018	66	2,60	1	
PI	860820044	Carrefour Chemin Rural dit des Loiriers	01/04/2019	RAS	Oui	24/07/2018	26	2,00	1	
PI	860820045	Déchetterie ZA des Tranchis	01/04/2019	RAS	Oui	19/03/2018	56	2,80	1	
PI	860820046	Rue Stéphane HESSEL N°10	01/04/2019	RAS	Oui	02/01/2012	54	3,00	1	
PI	860820047	Avenue de PARIS face au 26	01/04/2019	RAS	Oui	13/08/2018	49	1,70	1	
PI	860820048	route de VANZAY	01/04/2019	RAS	Oui	25/07/2018	91	4,80	1	